

# v02+03\_AW TRH\_HRB + VHF

Außenwand  
erstellt am 22.10.2025

## Wärmeschutz

$U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Neubau KfW 40\*:  $U < 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$




## Feuchteschutz

Trocknet 33 Tage  
Trocknungsreserve:  $186 \text{ g/m}^2\text{a}$   
Feuchtegehalt Holz:  $+0,8\%$



## Hitzeschutz


Temperaturamplitudendämpfung:  $>100$   
Phasenverschiebung: nicht relevant  
Wärmekapazität innen:  $94 \text{ kJ/m}^2\text{K}$

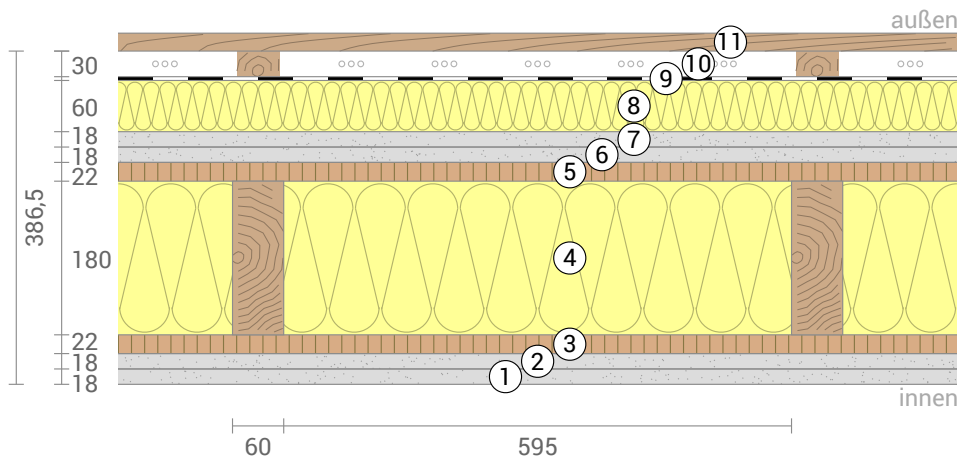

- |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Gipsfaserplatte (18 mm)      | ⑤ OSB/3 (22 mm)               | ⑨ Unterdeckbahn $sd=0,1\text{m}$ |
| ② Gipsfaserplatte (18 mm)      | ⑥ Gipsfaserplatte (18 mm)     | ⑩ Hinterlüftung                  |
| ③ OSB/3 (22 mm)                | ⑦ Gipsfaserplatte (18 mm)     | ⑪ Vorhangfassade                 |
| ④ Mineralwolle WLG035 (180 mm) | ⑧ Mineralwolle WLG035 (60 mm) |                                  |

## Dämmwirkung einzelner Schichten und Vergleich mit Richtwerten

Für die folgende Abbildung wurden die Wärmedurchgangswiderstände (d.h. die Dämmwirkung) der einzelnen Schichten in Millimeter Dämmstoff umgerechnet. Die Skala bezieht sich auf einen Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit  $0,035 \text{ W/mK}$ .

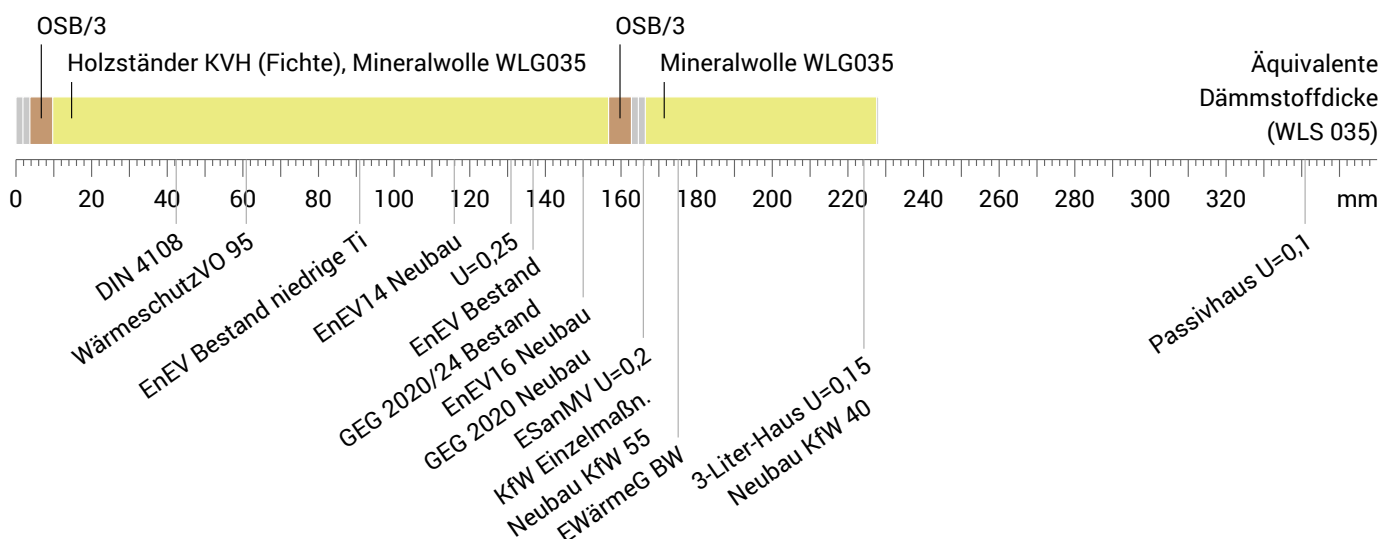


|                                                             |                                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Raumluft: $20,0^\circ\text{C} / 50\%$                       | sd-Wert: $11,3 \text{ m}$                      | Dicke: $40,8 \text{ cm}$                     |
| Außenluft: $-5,0^\circ\text{C} / 80\%$                      | Trocknungsreserve: $186 \text{ g/m}^2\text{a}$ | Gewicht: $132 \text{ kg/m}^2$                |
| Oberflächentemp.: $18,8^\circ\text{C} / -4,9^\circ\text{C}$ |                                                | Wärmekapazität: $153 \text{ kJ/m}^2\text{K}$ |

☒ Neubau KfW 40 ☒ BEG Einzelmaßn. ☒ GEG 2020/24 Bestand ☒ GEG 2023/24 Neubau

v02+03\_AW TRH\_HRB + VHF, U=0,15 W/(m²K)

## Temperaturverlauf

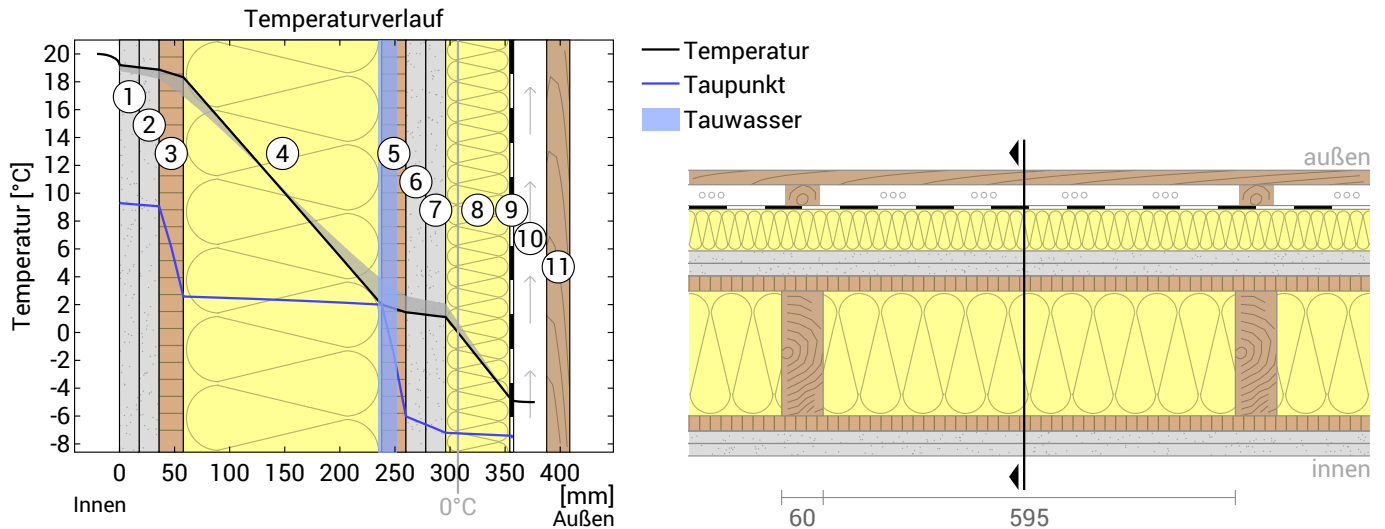

- |                                |                               |                         |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ① Gipsfaserplatte (18 mm)      | ⑤ OSB/3 (22 mm)               | ⑨ Unterdeckbahn sd=0,1m |
| ② Gipsfaserplatte (18 mm)      | ⑥ Gipsfaserplatte (18 mm)     | ⑩ Hinterlüftung         |
| ③ OSB/3 (22 mm)                | ⑦ Gipsfaserplatte (18 mm)     | ⑪ Vorhangfassade        |
| ④ Mineralwolle WLG035 (180 mm) | ⑧ Mineralwolle WLG035 (60 mm) |                         |

**Links:** Verlauf von Temperatur und Taupunkt an der in der rechten Abbildung markierten Stelle. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur des Bauteils an jeder Stelle über der Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten Tauwasser aus.

**Rechts:** Maßstäbliche Zeichnung des Bauteils.

## Schichten (von innen nach außen)

| #                         | Material                              | $\lambda$<br>[W/mK] | R<br>[m²K/W] | Temperatur [°C] |      | Gewicht<br>[kg/m²] |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------|--------------------|
|                           |                                       |                     |              | min             | max  |                    |
|                           | Wärmeübergangswiderstand*             |                     | 0,130        | 18,8            | 20,0 |                    |
| 1                         | 1,8 cm Gipsfaserplatte                | 0,350               | 0,051        | 18,5            | 19,2 | 20,7               |
| 2                         | 1,8 cm Gipsfaserplatte                | 0,350               | 0,051        | 18,2            | 19,0 | 20,7               |
| 3                         | 2,2 cm OSB/3                          | 0,130               | 0,169        | 16,9            | 18,9 | 13,6               |
| 4                         | 18 cm Mineralwolle WLG035             | 0,035               | 5,143        | 2,0             | 18,3 | 3,3                |
|                           | 18 cm Holzständer KVH (Fichte) (9,2%) | 0,130               | 1,385        | 3,8             | 17,2 | 7,4                |
| 5                         | 2,2 cm OSB/3                          | 0,130               | 0,169        | 1,5             | 3,9  | 13,6               |
| 6                         | 1,8 cm Gipsfaserplatte                | 0,350               | 0,051        | 1,3             | 2,6  | 20,7               |
| 7                         | 1,8 cm Gipsfaserplatte                | 0,350               | 0,051        | 1,1             | 2,3  | 20,7               |
| 8                         | 6 cm Mineralwolle WLG035              | 0,035               | 1,714        | -4,9            | 2,1  | 1,2                |
| 9                         | 0,05 cm Unterdeckbahn sd=0,1m         | 0,500               | 0,001        | -4,9            | -4,8 | 0,3                |
|                           | Wärmeübergangswiderstand*             |                     | 0,130        | -5,0            | -4,8 |                    |
| 10                        | Hinterlüftung (Außenluft)             |                     |              | -5,0            | -5,0 | 0,0                |
| 11                        | Vorhangfassade                        |                     |              | -5,0            | -5,0 | 9,5                |
| 40,75 cm Gesamtes Bauteil |                                       |                     | 6,764        |                 |      | 131,8              |

\*Wärmeübergangswiderstände gemäß DIN 6946 für die U-Wert-Berechnung. Für Feuchteschutz und Temperaturverlauf wurden Rsi=0,25 und Rse=0,04 gemäß DIN 4108-3 verwendet.

Oberflächentemperatur innen (min / mittel / max): 18,8°C 19,1°C 19,2°C  
Oberflächentemperatur außen (min / mittel / max): -4,9°C -4,9°C -4,8°C

v02+03\_AW TRH\_HRB + VHF,  $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

## Feuchteschutz

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:  
innen:  $20^\circ\text{C}$  und 50% Luftfeuchtigkeit; außen:  $-5^\circ\text{C}$  und 80% Luftfeuchtigkeit. Dieses Klima entspricht DIN 4108-3.

Unter diesen Bedingungen fallen insgesamt  $0,11 \text{ kg}$  Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge trocknet im Sommer innerhalb von 33 Tagen ab (Verdunstungsperiode gemäß DIN 4108-3:2018-10).

Trocknungsreserve gemäß DIN 4108-3:2024:  $186 \text{ g/(m}^2\text{a)}$   
Von der DIN 68800-2 mindestens gefordert:  $100 \text{ g/(m}^2\text{a)}$


| # | Material                               | sd-Wert<br>[m] | Tauwasser<br>[kg/m <sup>2</sup> ] | Tauwasser<br>[Gew.-%] | Gewicht<br>[kg/m <sup>2</sup> ] |
|---|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 1,8 cm Gipsfaserplatte                 | 0,07           | -                                 | -                     | 20,7                            |
| 2 | 1,8 cm Gipsfaserplatte                 | 0,07           | -                                 | -                     | 20,7                            |
| 3 | 2,2 cm OSB/3                           | 3,30           | -                                 | -                     | 13,6                            |
| 4 | 18 cm Mineralwolle WLG035              | 0,18           | 0,11                              | -                     | 3,3                             |
|   | 18 cm Holzständer KVH (Fichte) (9,2%)  | 3,60           | -                                 | -                     | 7,4                             |
| 5 | 2,2 cm OSB/3                           | 6,60           | 0,11                              | 0,8                   | 13,6                            |
| 6 | 1,8 cm Gipsfaserplatte                 | 0,34           | -                                 | -                     | 20,7                            |
| 7 | 1,8 cm Gipsfaserplatte                 | 0,34           | -                                 | -                     | 20,7                            |
| 8 | 6 cm Mineralwolle WLG035               | 0,12           | -                                 | -                     | 1,2                             |
| 9 | 0,05 cm Unterdeckbahn $sd=0,1\text{m}$ | 0,10           | -                                 | -                     | 0,3                             |
|   | 40,75 cm Gesamtes Bauteil              | 11,32          | 0,11                              | -                     | 131,8                           |

## Tauwasserebenen

① Tauwasser:  $0,11 \text{ kg/m}^2$  Betroffene Schichten: OSB/3, Mineralwolle WLG035

## Luftfeuchtigkeit

Die Oberflächentemperatur auf der Raumseite beträgt  $18,8^\circ\text{C}$  was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von 54% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.  
Das folgende Diagramm zeigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bauteils.

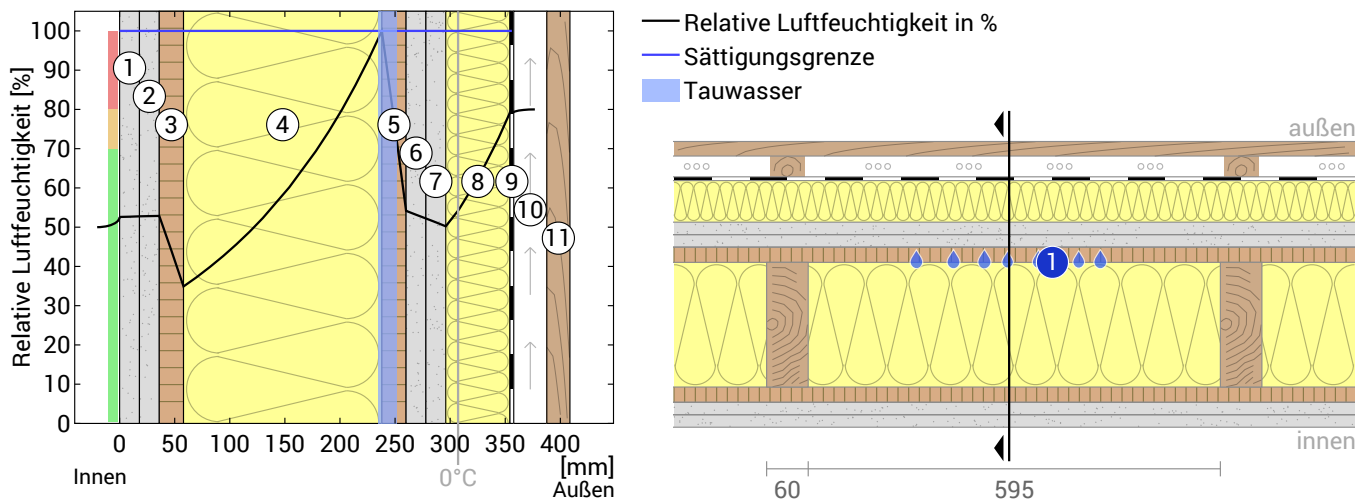


- |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Gipsfaserplatte (18 mm)      | ⑤ OSB/3 (22 mm)               | ⑨ Unterdeckbahn $sd=0,1\text{m}$ |
| ② Gipsfaserplatte (18 mm)      | ⑥ Gipsfaserplatte (18 mm)     | ⑩ Hinterlüftung                  |
| ③ OSB/3 (22 mm)                | ⑦ Gipsfaserplatte (18 mm)     | ⑪ Vorhangfassade                 |
| ④ Mineralwolle WLG035 (180 mm) | ⑧ Mineralwolle WLG035 (60 mm) |                                  |

Hinweise: Berechnung mittels Ubakus 2D-FE Verfahren. Konvektion und die Kapillarität der Baustoffe wurden nicht berücksichtigt. Die Trocknungsdauer kann unter ungünstigen Bedingungen (Beschattung, feuchte/kühle Sommer) länger dauern als hier berechnet.

v02+03\_AW TRH\_HRB + VHF,  $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

## Hitzeschutz

Die folgenden Ergebnisse sind Eigenschaften des untersuchten Bauteils allein und machen keine Aussage über den Hitzeschutz des gesamten Raums:

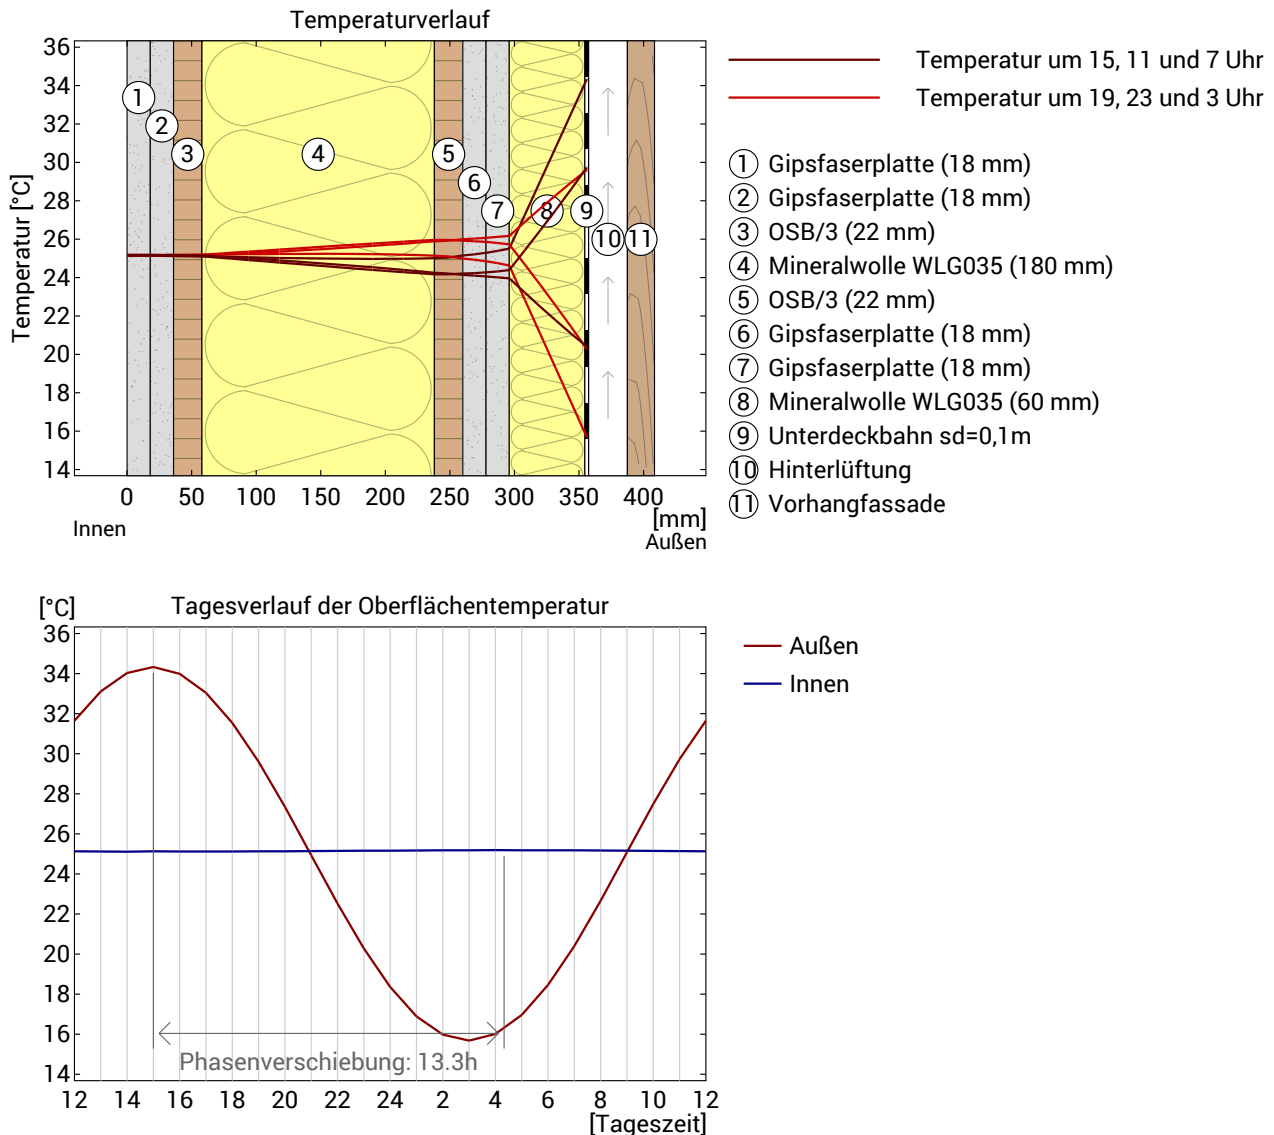

**Obere Abbildung:** Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten, braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.

**Untere Abbildung:** Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

|                      |                |                                               |                         |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Phasenverschiebung*  | nicht relevant | Wärmespeicherfähigkeit (gesamtes Bauteil):    | 153 kJ/m <sup>2</sup> K |
| Amplitudendämpfung** | >100           | Wärmespeicherfähigkeit der inneren Schichten: | 94 kJ/m <sup>2</sup> K  |
| TAV***               | 0,004          |                                               |                         |

\* Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht.

\*\* Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10 bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C.

\*\*\* Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung:  $TAV = 1/\text{Amplitudendämpfung}$

Hinweis: Der Hitzeschutz eines Raumes wird von mehreren Faktoren beeinflusst, im Wesentlichen aber von der direkten Sonneneinstrahlung durch Fenster und der Gesamtmenge an Speichermasse (darunter auch Fußboden, Innenwände und Einbauten/Möbel). Ein einzelnes Bauteil hat auf den Hitzeschutz des Raumes in der Regel nur einen sehr geringen Einfluss.

Die oben dargestellten Berechnungen wurden für einen 1-dimensionalen Querschnitt des Bauteils erstellt.